1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS
M 1:50

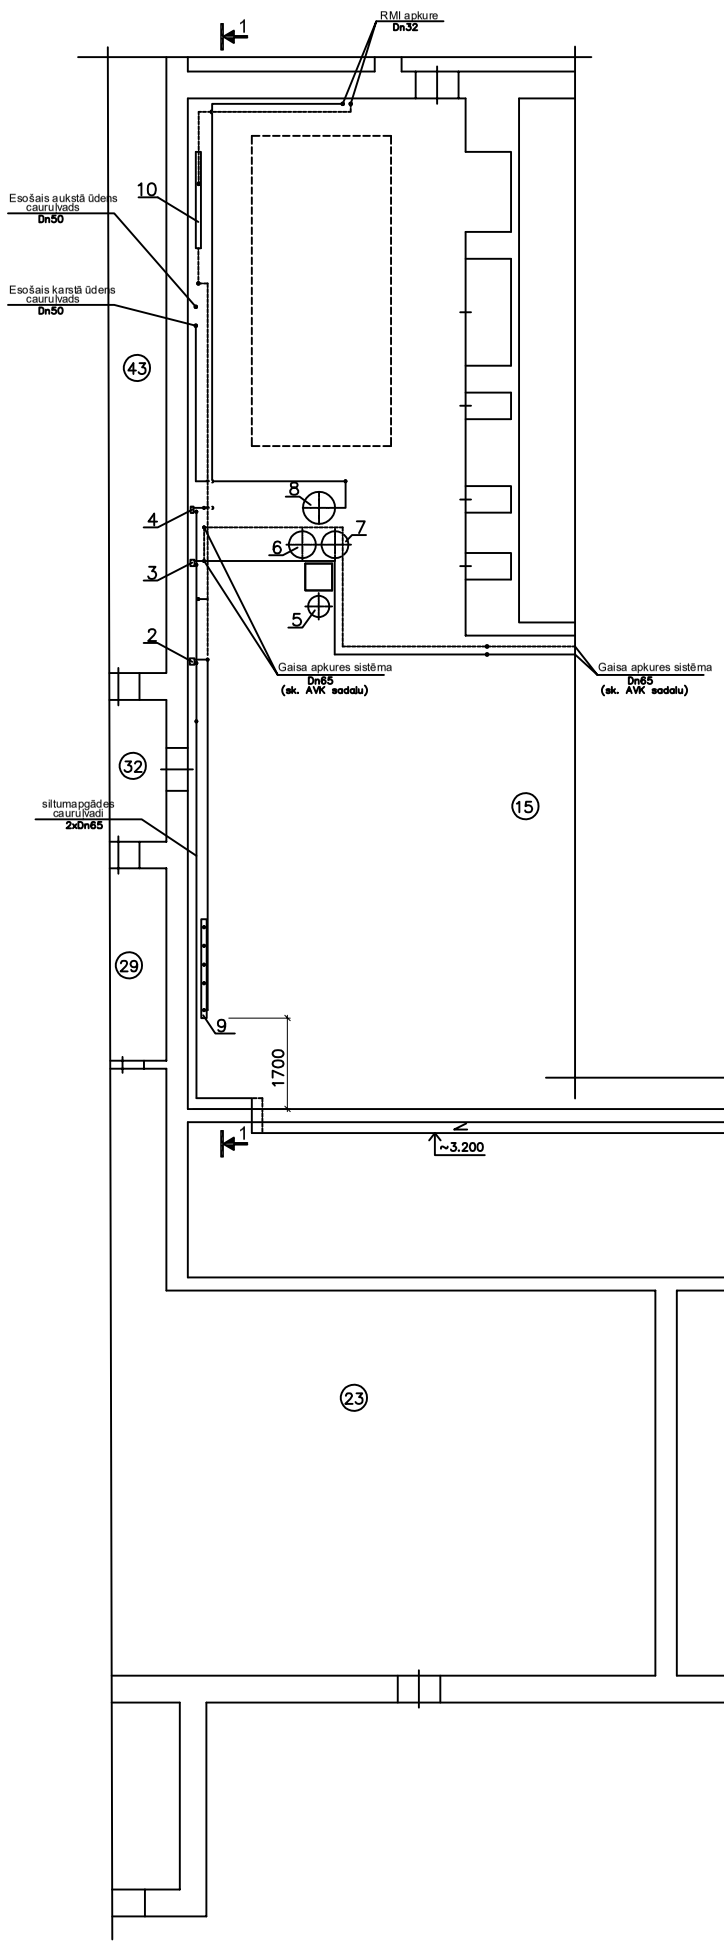

GRIEZUMS 1-1
1.stāvs
M 1:50

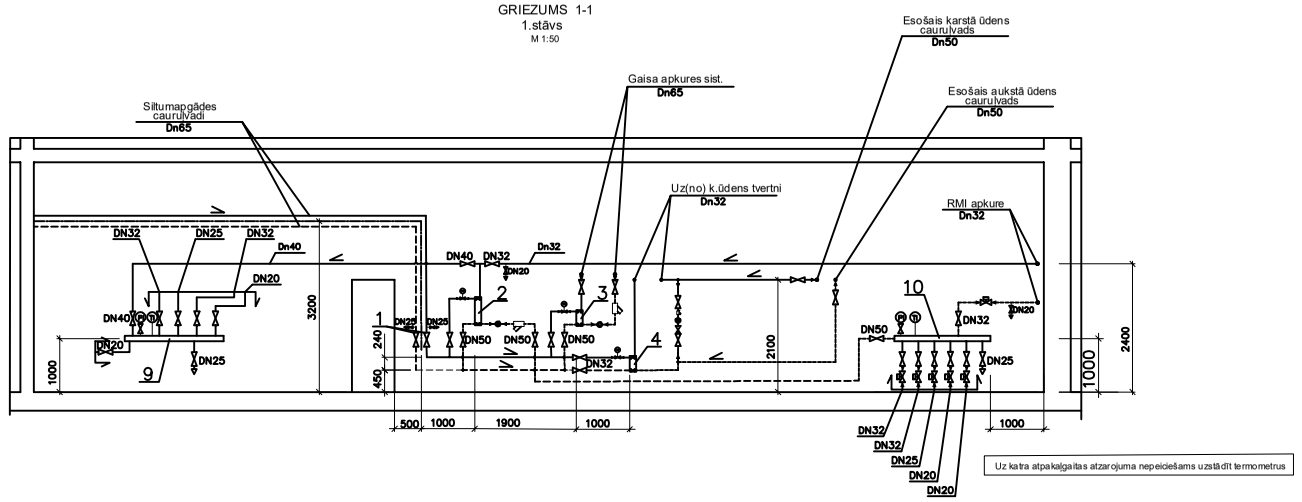

2.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS
M 1:100

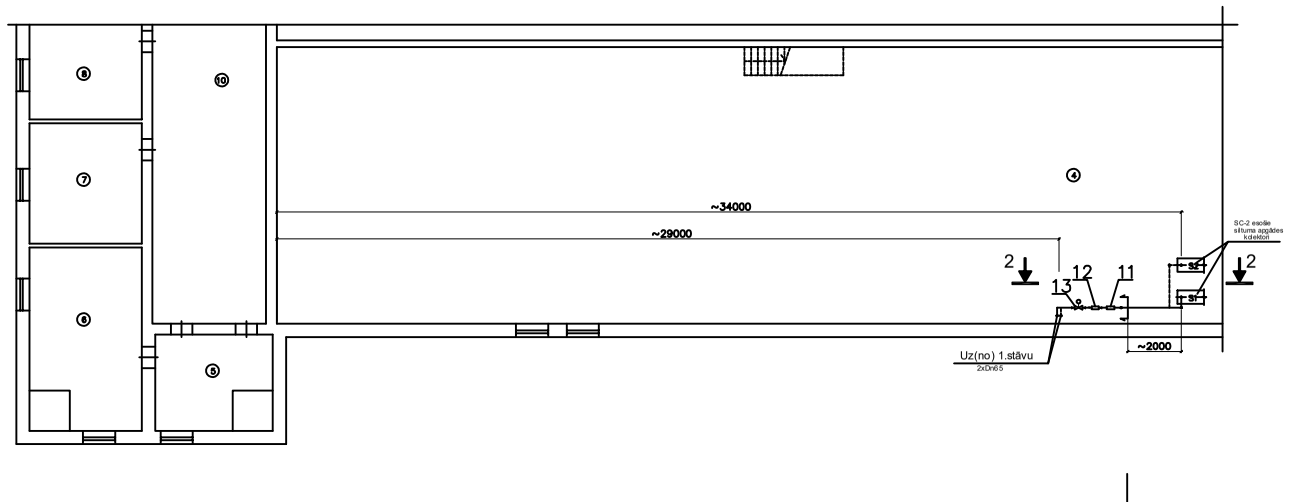

GRIEZUMS 2-2
2.stāvs
M 1:50

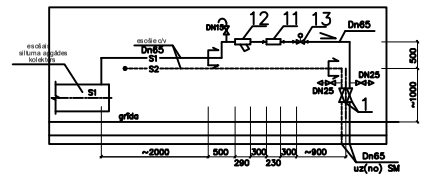

IEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	
1	Lodveida ventilis DN65; PN16	
2	Radiatoru apkures siltummainis "Danfoss"	110 kW
3	Gaisa apkures siltummainis "Danfoss"	130 kW
4	K.ūdens siltummainis "Danfoss"	55 kW
5	Izplešanās tvertne	50L, 6bar
6	Izplešanās tvertne	80L, 6bar
7	Izplešanās tvertne	80L, 10bar
8	Akumulācijas tvertne (ar izolāciju)	500L, 10bar
9	Radiatoru apkures turpgaitas kolektors	
10	Radiatoru apkures atgaitas kolektors	
11	Enerģijas skaitītājs	DN40, G=10,0m³/st
12	Ūdens filtrs DN65; PN16	
13	Spiediena regulātors	DN32, Kvs-12.5

PIEZĪMES:
1. Lapu sarakstu skatīt lapā SM-1.
2. Termometrus un manometrus uzstādīt vietās, kuras ir ērtas apkalpošanai.
3. Siltuma mezgla apsaistes caurulvadus nepieciešams izolēt ar akmens vates izolāciju.

				Objekta nosaukums			
				PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumcentrāles Nr.2, Šēlākstu ielā 8, Daugavpilī, galvenā korpusa (katlumājas) esošās apkures sistēmas, esošās karstā ūdens un ražošanas telpu jaunas gaisa apkures sistēmas un jauna siltummezgla izbūve			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums			
				Siltuma mezgla izvietojuma plāns. Griezumi 1-1; 2-2			
AK dal. vad.	S.Lasinskis		09.2020	Pasūtījuma Nr.	20 - 26 - 036	Mērogs	Stadija
Inženieris	S.Lasinskis		09.2020	Pasūtītājs		1:50	AK
Arh.reģ.Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.
						SM-2	