APSTIPRINU
Valdes locekļis
_____ I.Oļenovs
Daugavpilī "21"."08".2018.

SASKAŅOTS
Tehniskā direktora vietnieks
_____ R.Štašuns
Daugavpilī "21"."08".2018.

TEMPERATŪRU GRAFIKS

SC1,SC2, SC3,LK1 "Cietoksnis", LK2 "Kalkūni", LK3 "Grīva", LKM "Križi", LK5 "Ruģeļi", LK6 "Čerepova", LK7 "Stropi" turpgaitas un atgaitas siltumtīklu cauruļvados uz pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" piederības robežas

Āra gaisa temperatūra, $t_{ār.g.}$ (°C)	Turpgaitas siltumnesēja temperatūra, T1 (°C)	Atgaitas siltumnesēja temperatūra, T2 (°C)
+12	65	47
+11	65	47
+10	65	46
+9	65	45
+8	65	44
+7	65	43
+6	65	42
+5	65	42
+4	65	42
+3	65	42
+2	65	43
+1	67	43
0	69	44
-1	70	44
-2	72	45
-3	73	46
-4	75	46
-5	77	47
-6	78	48
-7	79	48
-8	81	49
-9	83	50
-10	84	51
-11	86	52
-12	87	52
-13	89	53
-14	90	54
-15	92	55
-16	94	56
-17	95	57
-18	95	58
-19	95	59
-20	95	60
-21	95	60
-22	95	61
-23	95	62
-24	95	63

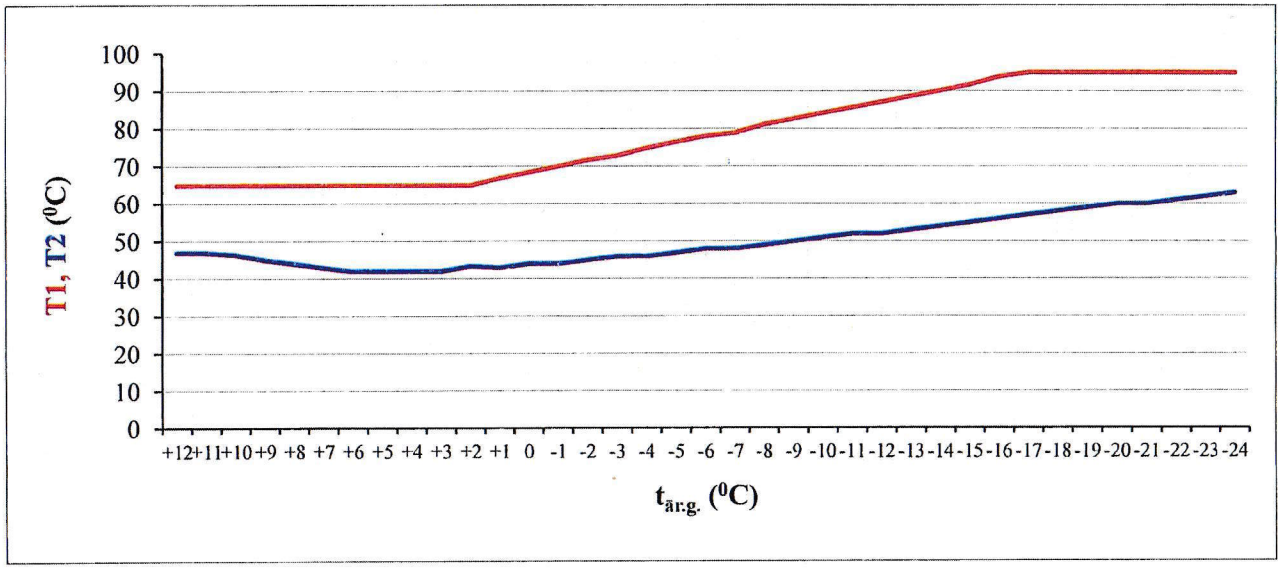

PIEZĪMES

1. **Siltumnesēja temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā apkures sezonā tiek regulēta atbilstoši temperatūru grafikam, ar novirzi līdz ±3 %, ne biežāk kā 2 reizes diennaktī, pēc vidējās, saskaņā ar metodiku aprēķinātās, āra gaisa temperatūras.**
2. **Siltumnesēja temperatūra vasaras periodā turpgaitas cauruļvadā 65°C ar novirzi ±3 %.**
3. **Siltumenerģijas Lietotāji nodrošina atgaitas siltumnesēja temperatūru no siltumapgādes sistēmām atbilstoši grafikam, nepārsniedzot to vairāk par 3°C.**
4. **Centrālā kvalitātīvā regulēšana siltuma avotos, siltumnesēja parametru nodrošināšanai uz PAS "Daugavpils siltumtīkli" piederības robežas, jāveic regulēšanas veidā individuālajos siltuma mezglos.**

Vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris _____ V.Petrovs

Glabāšanas termiņš: līdz nomaiņai.

©PAS "Daugavpils siltumtīkli"